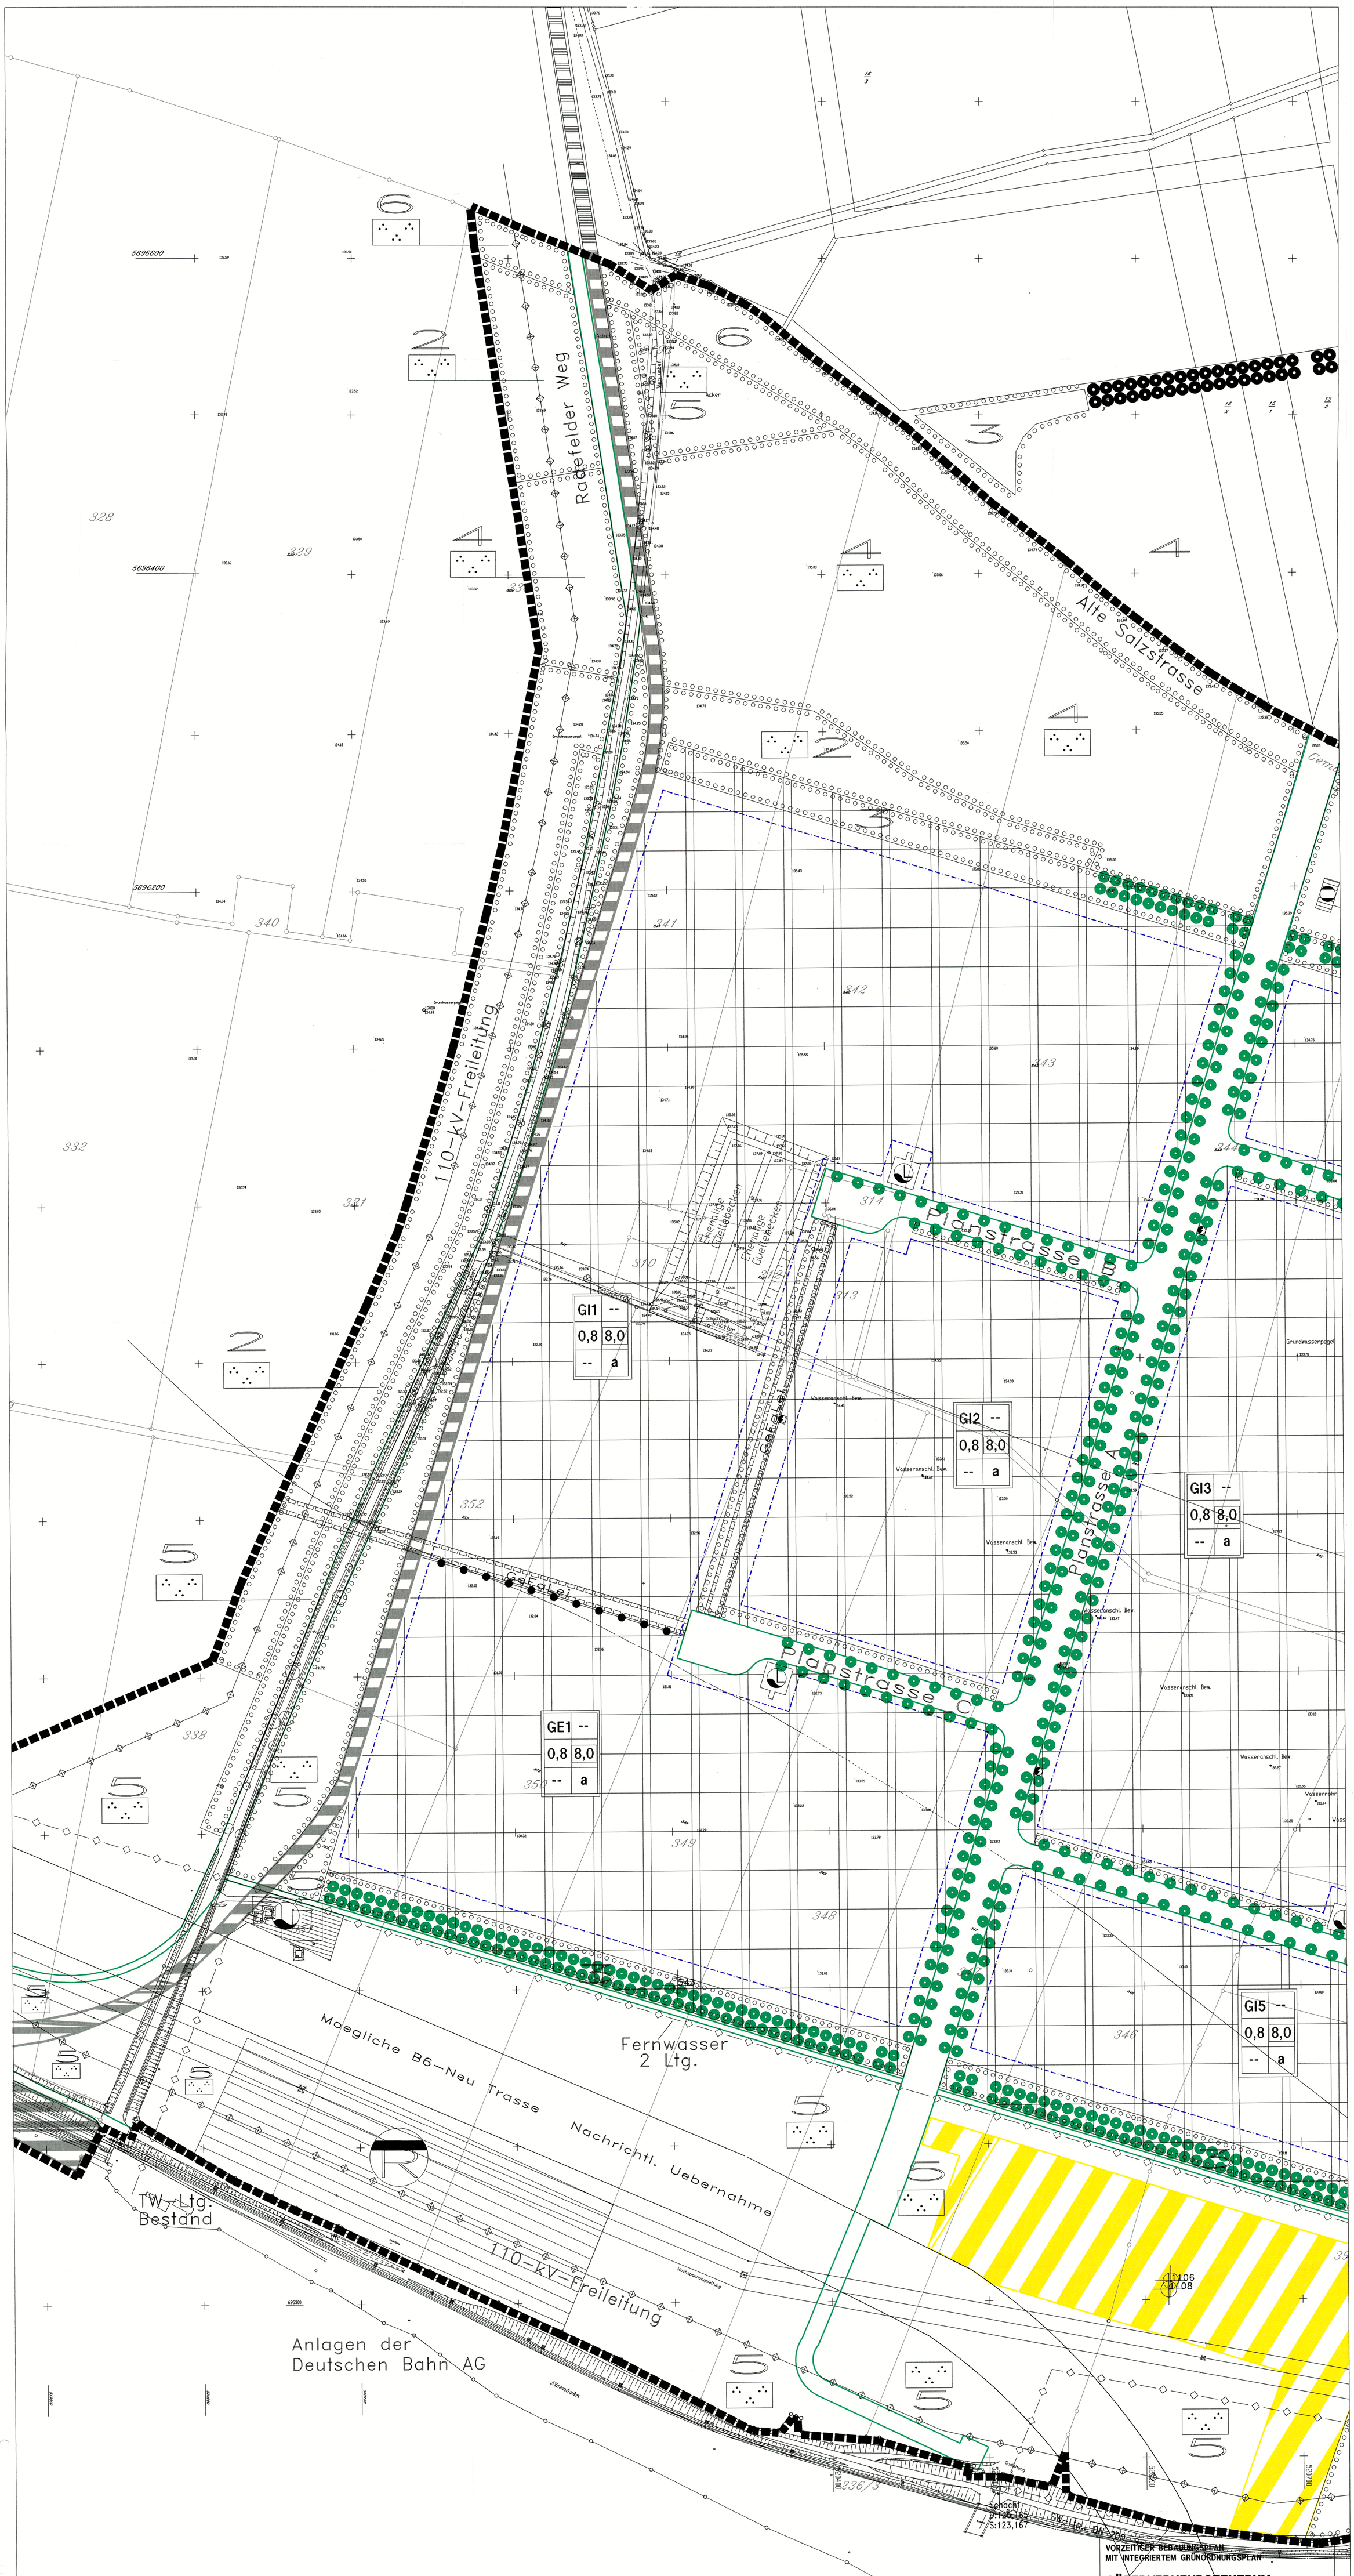
Radefelder Weg
Alte Salzstrasse
110-kV-Freileitung
Planstrasse B
Planstrasse A
Planstrasse C
Gas
GI1 --
0,8 8,0
-- a
GI2 --
0,8 8,0
-- a
GI3 --
0,8 8,0
-- a
GE1 --
0,8 8,0
-- a
GI5 --
0,8 8,0
-- a
Mögliche B6-Neu Trasse
Nachrichtl. Uebernahme
Fernwasser
2 Ltg.
TW-Ltg.
Bestand
110-kV-Freileitung
Anlagen der
Deutschen Bahn AG
Gefördert
Freistaat Sachsen
S:123,167
VORZEITIGER BEBAUUNGSPLAN
MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN
GÜTERVERKEHRSZENTRUM
LEIPZIG - LÜTZSCHENA-STAHMELN
QUARTIER C
BLATT 2 / 3
Stand: 16.09.1996
Bestandteil dieses Bebauungsplan-Blattes sind die
Legende
Textlichen Festsetzungen
Verfahrensvermerke
des Bebauungsplan-Blattes 1/3
E-76